



UAB „EnergoLT“
Tel.: +370 620 64619
El. p.: info@energolt.eu
V. Krėvės pr. 120, LT-51119 Kaunas

PROJEKTO NUMERIS

ETAPAS

METAI

23-49-PP-E

PP

2024

PROJEKTO PAVADINIMAS: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO - SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĖS, PALIESIAUS K., MIELAGĖNŲ SEN., IGNALINOS R. SAV., (SKL.KAD. NR.4547/0003:88) STATYBOS PROJEKTAS.

OBJEKTAS: SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĖ

OBJEKTO VIETA: IGNALINOS R. SAV., MIELAGĖNŲ SEN., PALIESIAUS K., DVARO G., (SKL. KAD. NR. 4547/0003:88)

STATINIO KATEGORIJA: NEYPATINGAS STATINYS

PROJEKTO ETAPAS: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

BYLOS ŽYMUO: PP

PROJEKTO UŽSAKOVAS: UAB DIAGNOSTINĖS SISTEMOS

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „ENERGOLT“

LAIDA: 0

PAREIGOS

V. PAVARDĖ

PARAŠAS

DATA

PV(atestato Nr. 40334)

T. Ruzveltas

2024

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (tomo) žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	PP	Projektiniai pasiūlymai	

KVAL. DOK. NR.		UAB „EnergoLT“ Tel.: +370 620 64619 El. p.: info@energolt.eu V. Krėvės pr. 120, LT-51119 Kaunas			PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinerinio statinio - saulės šviesos energijos elektrinės, Paliesiaus k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., (skl. kad. Nr.4547/0003:88) statybos projektas.			
40334	PV	T. Ruzveltas		2024	DOKUMENTO PAVADINIMAS Projekto sudėties žiniaraštis		Laida	
40831	Proj.	Ž. Rumšaitė					0	
ETAPAS	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO 23-49-PP-PSŽ		Lapas	Lapų
PP	UAB „DIAGNOSTINĖS SISTEMOS“						1	1

PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (tomo) žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.		Titulinis lapas	1
2.	23-49-PP-DSŽ	Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis	1
3.	23-49-PP-PSŽ	Projekto sudėties žiniaraštis	1
4.	23-49-PP-BSR	Bendrieji statinio rodikliai	1
5.	23-49-PP-AR	Aiškinamasis raštas	8
Brėžiniai			
1.	23-49-PP-BR.01	Sklypo planas	1
2.	23-49-PP-BR.02	Bendras inžinerinių tinklų planas	1
3.	23-49-PP-BR.03	Modulių tvirtinimo konstrukcija	1
4.	23-49-PP-BR.04	Vizualizacija	1
Priedai			
1.	Projektinių pasiūlymų užduotis		1

KVAL. DOK. NR.		UAB „EnergoLT“ Tel.: +370 620 64619 El. p.: info@energolt.eu V. Krėvės pr. 120, LT-51119 Kaunas			PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinerinio statinio - saulėsšviesosenergijos elektrinės, Paliesiaus k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., (skl.kad. Nr.4547/0003:88) statybos projektas.		
40334	PV	T. Ruzveltas		2024	DOKUMENTO PAVADINIMAS Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis	Laida	
40831	Proj.	Ž. Rumšaitė		2024		0	
ETAPAS	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB „DIAGNOSTINĖS SISTEMOS“				23-49-PP-PDSŽ	1	1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.4.1. Sklypo plotas (kad. nr. 4547/0003:88 Mielagėnų k.v.)	m ²	3307	
1.4.2. Užstatymo intensyvumas	%	-	
1.4.3. Užstatymo tankis	%	0	
1.4.4. Užstatymo plotas	m ²	0	
II. KITI STATINIAI			
Saulės elektrinė			
1.1. Statinio kategorija	-	-	Neypatingasis
1.2. Leistinoji generuoti į tinklą galia	kW	210	
1.3. Leistina vartojimo galia	kW	210	
1.4. Instaliuota elektrinės galia (DC pusėje)	kW	209,925	
1.5. Modulių skaičius	vnt.	311	

KVAL. DOK. NR.		UAB „EnergoLT“ Tel.: +370 620 64619 El.p.: info@energolt.eu Stumbro g. 3, Šakių k., LT-47413 Kauno r.			PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinerinio statinio - saulėsšviesosenergijos elektrinės, Paliesiaus k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., (skl.kad. Nr.4547/0003:88) statybos projektas.			
40334	PV	T. Ruzveltas		2024	DOKUMENTO PAVADINIMAS Bendrieji statinio rodikliai		Laida	
40831	Proj.	Ž. Rumšaitė		2024			0	
ETAPAS	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų
PP	UAB „DIAGNOSTINĖS SISTEMOS“				23-49-PP-BSR		1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTUI PARENGTI

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygos nr. GAM22-C4788.
2. Žemės nuosavybės dokumentai (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai) ir žemės sklypų planai.

2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

LR įstatymai

1. Statybos įstatymas.
2. Aplinkos apsaugos įstatymas.
3. Elektros energetikos įstatymas.
4. Žemės įstatymas.
5. Teritorijų planavimo įstatymas.
6. Atliekų tvarkymo įstatymas.
7. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

Statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
2. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
3. STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
4. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
5. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
6. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
7. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.
8. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
9. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
10. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.
12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
13. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.

LR statybos normos, taisyklės, standartai ir kt.:

1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.

KVAL. DOK. NR.		UAB „EnergoLT“ Tel.: +370 620 64619 El. p.: info@energolt.eu V. Krėvės pr. 120, LT-51119 Kaunas			PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos paskirties inžinerinio statinio - saulėsšviesos energijos elektrinės, Paliesiaus k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., (skl.kad. Nr.4547/0003:88) statybos projektas.			
40334	PV	T. Ruzveltas		2024	DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	Laida		
40831	Proj.	Ž. Rumšaitė		2024		0		
ETAPAS	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų
PP	UAB „DIAGNOSTINĖS SISTEMOS“				23-49-PP-AR		1	8

3. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
4. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės.
5. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.
6. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
7. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės.
8. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės.
9. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės.
10. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės.
11. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas.
12. Atliekų tvarkymo taisyklės.
13. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.
14. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės.
15. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės.
16. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
17. HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.
18. HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriama elektromagnetinio lauko“.
19. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
20. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“.
21. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011.
22. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166).

3. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ APIBŪDINIMAS

3.1. Žemės sklypai

Adresas: Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Paliesiaus k.

3.2. Naujas statinys – saulės elektrinė

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsimą kategoriją: neypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: saulės elektrinės

Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-0533-7117

Žemės sklypo kadastro numeris: 4547/0003:0088

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 3.3070 ha

3.3. Projektuojamo objekto vietos aprašymas

Saulės šviesos energijos elektrinę numatoma įrengti sklype esančiame Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Paliesiaus k. Remiantis Ignalinos r. sav. Bendrojo plano brėžiniu teritorija priskiriama žemės ūkio paskirties žemei. Galimi žemės naudojimo būdai – kitos paskirties; vandens ūkio paskirties; miškų ūkio paskirties; konservacinės paskirties; žemės ūkio paskirties žemė.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
23-49-PP-AR	2	8	0



Pav. 1. Ištrauka iš Ignalinos r. sav. bendrojo plano.

3.4. Klimato sąlygos

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikiamus duomenis esamos vietovės klimatiniai duomenys:

- Vidutinė metinė oro temperatūra – 5,8 °C;
- Absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,4 °C;
- Absoliutus oro temperatūros minimumas -42,9 °C;
- Santykinis oro drėgnumas 80%.

3.5. Vėjo kryptis ir stiprumas

Vidutinis metinis vėjo greitis – 3,0 m/s. Vyraujančių vėjų kryptis yra pietų – pietvakarių.

3.6. Reljefas

Projektuojamos saulės elektrinės paviršiaus altitudės vyrauja nuo 135.75m iki 136.90m.

3.7. Esami želdiniai

Sklype yra menkaverčių želdinių, kurie prieš statybą bei statybos metu bus pašalinami.

3.8. Esami inžineriniai statiniai ir tinklai

Sklype yra esamų inžinerinių statinių ir tinklų. Kertamų inžinerinių tinklų bei statinių išdėstymas pateiktas brėžinyje nr.: 23-49-PP-BR.01

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	3	8	0
23-49-PP-AR			

4. PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ APTARNAUJANČIOS SISTEMOS IR POREIKIAI

Vandens poreikis: žemės sklype nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų, inžinerinių tinklų prijungti nenumatoma;

Elektros poreikis: prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų numatomas atskiru projektu pagal prijungimo sąlygas.

Ryšiai: duomenų mainai tarp saulės elektrinės ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ organizuojami per GPRS.

5. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

5.1. Planinis sprendimas

Į projektuojamos saulės elektrinės teritoriją numatoma patekti per esamą vietinės reikšmės kelią iš (žr. 2 pav.).



Pav. 2. Įvažiavimo į sklypą planas

5.2. Teritorijos vertikalus planavimas

Projektuojamos saulės elektrinės teritorijos vertikalinis planavimas paliekamas esamas.

5.3. Teritorijos dangos

Visame projektuojamos saulės elektrinės plote projektuojama žolės danga.

5.4. Teritorijos aptvėrimas

Aplink saulės elektrinę projektuojama tinklinė tvora. Įvažiavimas per projektuojamus vartus iš vietinės reikšmės kelio.

6. KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI

Projektuojamos saulės elektrinės fotomodulius numatoma montuoti dviguba atramine montavimo konstrukcija be judančių jungčių iš Magnelio, kuri yra itin atspari korozijai. Surinkimo būdas – įkalimas į žemę polių kaltuvu. SE moduliai montuojami ant stalų, kurių pasvirimo kampas ne mažiau 25°.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
23-49-PP-AR	4	8	0

Montuojami dviejų tipų stalai - kurį sudaro 4 eilės po 4 modulius ir - kurį sudaro 4 eilės po 5 modulius . Žr. brėžinį Nr. 23-49-TDP-E-01.

7. SAULĖS ELEKTRINĖS ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI

Statomoje saulės elektrinėje numatyti 311 vnt. 675W galios fotomoduliai VERTEX TSM-670-DEG21C.20 (311 x 0,675kW = 209,925kW DC pusėje). Numatyti 2 vnt. SMA Sunny Tripower CORE2 STP 110 inverteriai.

Saulės elektrinės DC grandinės dalyje moduliai iki inverterių prijungiami Cu 1x6mm² kabeliu.

Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jėgainės apsaugos įrenginiai turi veikti su 250 ms vėlinimu.

Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektrinė turi atitikti Europos komisijos 2016 m. balandžio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O5E-434) bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. Elektrinės tipas A2.

Detalūs saulės elektrinės gamintojo elektrotechnikos sprendiniai pateikti projekte Nr. 23-49-TDP-E.

8. APLINKOS APSAUGA

8.1. Bendrieji duomenys

Pagal 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą 3 str. 4 punktą: „*Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas neatliekami saulės šviesos energijos elektrinių statybai. Saulės šviesos energijos elektrinės planuojamos, statomos ir eksploatuojamos laikantis aplinkos ministro nustatytų aplinkosauginių reikalavimų*“. Pagal minėtą įstatymą, poveikio vertinimas aplinkai nebus atliekamas.

Pagal 2013 m. liepos 15 d. Nr. D1-528 Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo įstatymą, numatyta planuojamai ūkinei veiklai taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK) neprivaloma.

8.2. Sauga nuo elektromagnetinių laukų

Pagal Lietuvos higienos norma HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriama elektromagnetinio lauko“ *nustato 330 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijoms ir joms priklausančioms įrenginiams, oro linijų įtampai iki 330 kV elektromagnetinis laukas, nenormuojama.*

8.3. Apsauga nuo triukšmo

Įrenginių, numatytų šio projekto apimtyje, ir įvairių mechanizmų ir įrankių keliamas triukšmas statybos montavimo darbų metu, pagal Lietuvos higienos normą HN 33 – 2011 viršijamas nebus.

8.4. Technologiniai procesai

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
23-49-PP-AR	5	8	0

Ūkinės veiklos technologiniai procesai nenumatomi.

8.5. Atliekos

Darbų metu susidariusias atliekas (Užsakovo reikmėms nereikalingus įrenginius, transformatoriuose esančią ir naudojimui netinkamą alyvą, elektros ir elektroninę įrangą, gelžbetonio, stiklo ir kitas bei griovimo atliekas) Rangovas iki leistinų kiekių kaupia statybos aikštelėje ir savo sąskaita perduoda atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms. Užsakovo reikmėms reikalingų išmontuotų įrenginių sąrašą derinti su Užsakovu. Susidariusias metalų atliekas Rangovas Užsakovo vardu, dalyvaujant Užsakovo atitinkamos regioninės grupės atsakingiems darbuotojams, perduoda įmonei, su kuria Užsakovas turi sudaręs sutartį. Atliekų perdavimą patvirtinančių dokumentų kopijas (perdavimo – priėmimo aktus, pavojingų atliekų lydraščius) kas ketvirtį perduoda techninės priežiūros vadovui. Dokumentuose turi būti atžymėta atliekų susidarymo vieta – statinio pavadinimas. Remonto metu atsiradusios atliekų apimtys nurodytos atliekų tvarkymo lentelėje Nr. 1.

Lentelė 1.

Eil. Nr.	Atliekos					Laikymo objekte sąlygos	Tvarkymo būdas
	Pavadinimas	Kiekis, t	Agregatinis būvis	Atliekų sąrašo kodas	Pavojingumas		
1.	Popierius ir kartonas	0,1	kieta	20 01 01	ne	laikiniai saugoma atviroje aikštelėje	rangovas perduoda atliekų tvarkytojui
2.	Medis	0,5	kieta	17 02 01	ne	laikiniai saugoma atviroje aikštelėje	rangovas perduoda atliekų perdirbėjui
3.	Kabeliai	0,02	kieta	17 04 11	ne	laikiniai saugoma atviroje aikštelėje	rangovas perduoda atliekų tvarkytojui

8.6. Vanduo

Įrenginiai į nuotekas teršalų neišskiria. Vandens ir vandens telkinių naudojimo poreikio nėra.

8.7. Aplinkos oras

Ūkinė veikla, dėl kurios į aplinkos orą galėtų būti išmetami teršalai, ar statinių, kuriuose būtų planuojama įrengti > 0,12 MW šiluminio našumo stacionarius degimo įrenginius objekto remonto metu nenumatomi.

Susidarantys aplinkos oro teršalai: Nesusidaro.

Aplinkos oro užterštumo prognozė: Nenumatoma.

8.8. Žemės gelmės

Žemės gelmių ištekliai nenaudojami.

8.9. Biologinė įvairovė

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esančių medžių, krūmų ir kitų želdinių bendra charakteristika (rūšis, skersmuo, aukštis, būklė) nėra. Saugotinių želdinių, vejų nėra. Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų,

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
23-49-PP-AR	6	8	0

augalų nėra.

8.10. Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemas, žemėlapiai

Neaptikta.

8.11. Kraštovaizdis

Statybos darbai neigiamos įtakos kraštovaizdžiui neturės.

8.12. Ekstremalios situacijos (avarijos)

Nenumatytos.

8.13. Reikalavimai rangovui


Rangovas privalo:

Savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti remonto metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklavinimą ir perdavimą atitinkamiems, pagal atliekų rūšį, atliekų tvarkytojams;



Užsakovo reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius (reikalingų palikti įrenginių sąrašą sudaro Užsakovas prieš darbų pradžią) išardyti, susidariusias antrines žaliavas (metalai) bendrovės vardu, dalyvaujant Užsakovo atstovui, perduoti žaliavas perdirbančiai įmonei (su kuria Užsakovas turi galiojančią sutartį), o susidariusias atliekas, savo sąskaita, perduoti atitinkamoms pagal atliekų rūšį atliekas tvarkančioms įmonėms. Pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus, techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, dokumentuose turi būti nurodomas statomo objekto pavadinimas bei adresas;

Sutvarkyti pakuočių atliekas, vykdyti importuojamosios apmokestinamosios pakuotės apskaitą „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo“ ir „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ nustatyta tvarka. Jei bus importuojama Rangovo vardu – jis taip pat turės sumokėti mokestį „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo“ nustatyta tvarka. Jei apmokestinamieji gaminiai ir gaminių pripildyta apmokestinamoji pakuotė bus importuojami Užsakovo vardu, rangovas privalės vykdyti jų apskaitą, kas ketvirtį privalės pateikti Užsakovui atsakingai parengtas ataskaitas, kuris (Užsakovas), šių ataskaitų pagrindu, parengs mokesčių deklaraciją ir sumokės mokesčius.


DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
23-49-PP-AR	7	8	0

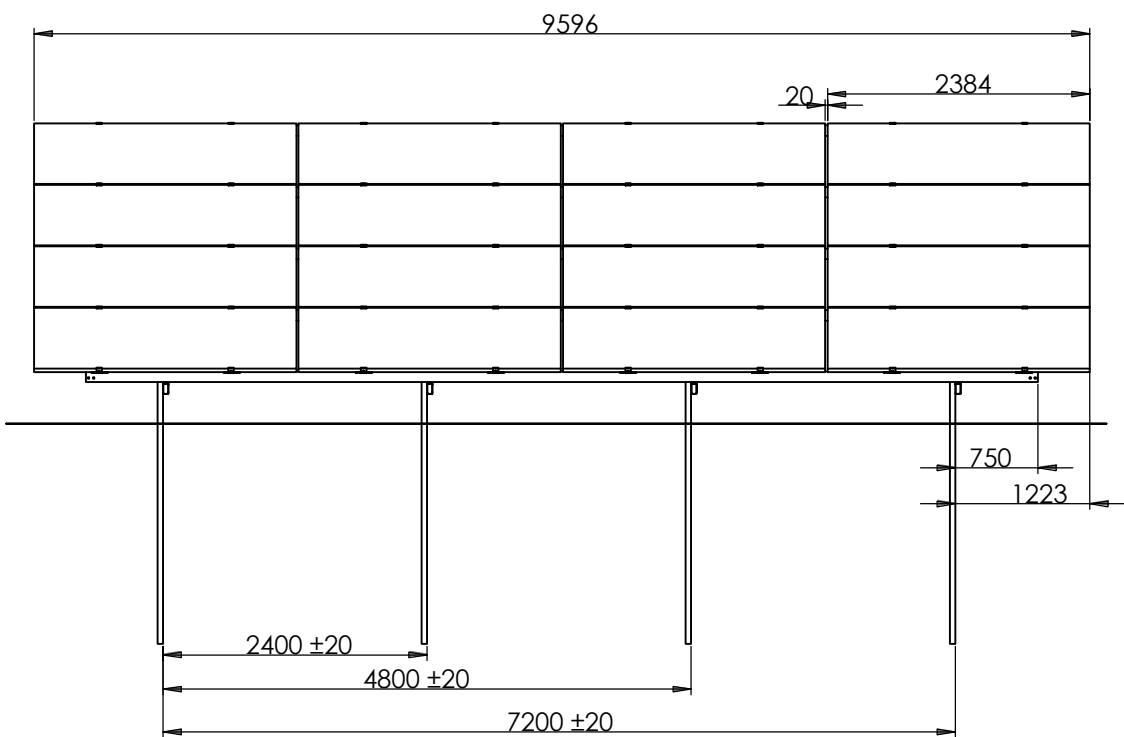



Vaizdas iš viršaus

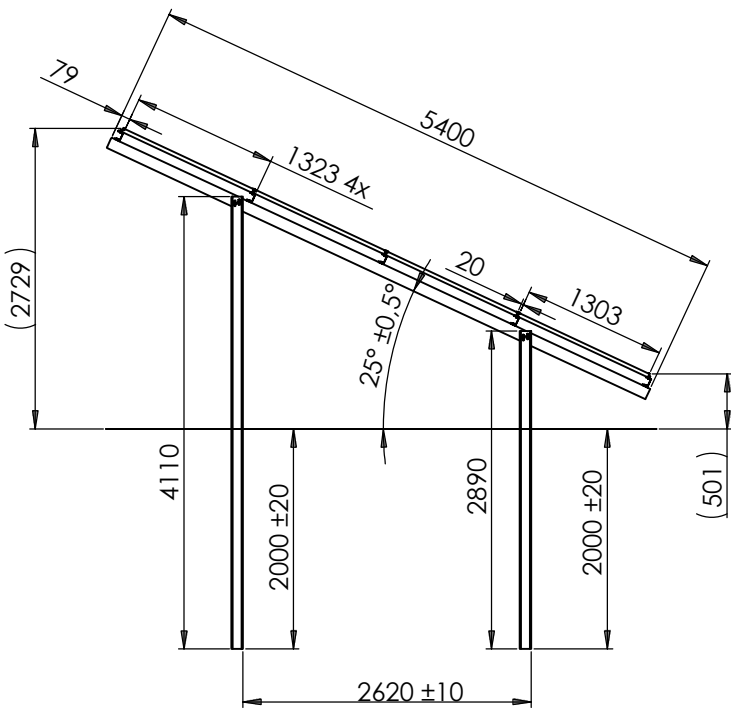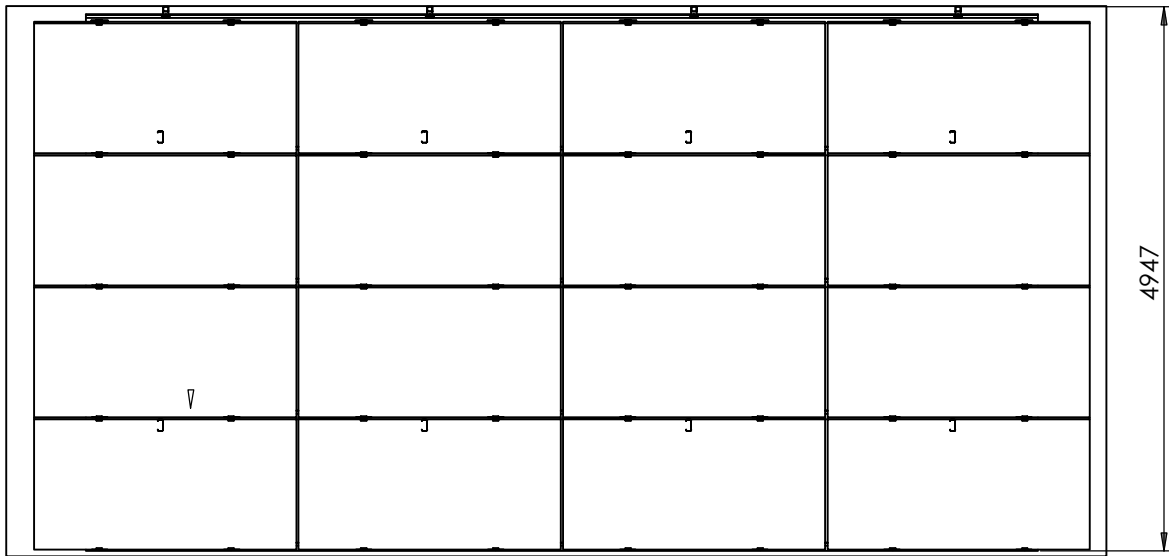

ATESTATO Nr.	 <i>UAB "EnergoLT"</i> <i>V. Krėvės pr. 120, Kaunas</i> <i>LT-51119</i> <i>įm. k. 302551560</i>				OBJEKTAS Kitos paskirties inžinerinio statinio - saulėsšviesosenergijos elektrinės, Paliesiaus k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav.,(skl.kad. Nr.4547/0003:88) statybos projektas.			
	40334	PV	T. Ruzveltas		2024	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Modulių tvirtinimo konstrukcija		LAIDA 0
	40831	Proj.	Ž. Rumšaitė		2024			
ETAPAS	STATYTOJAS				ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
TDP	UAB DIAGNOSTINĖS SISTEMOS				23-49-PP-BR-02		1	2

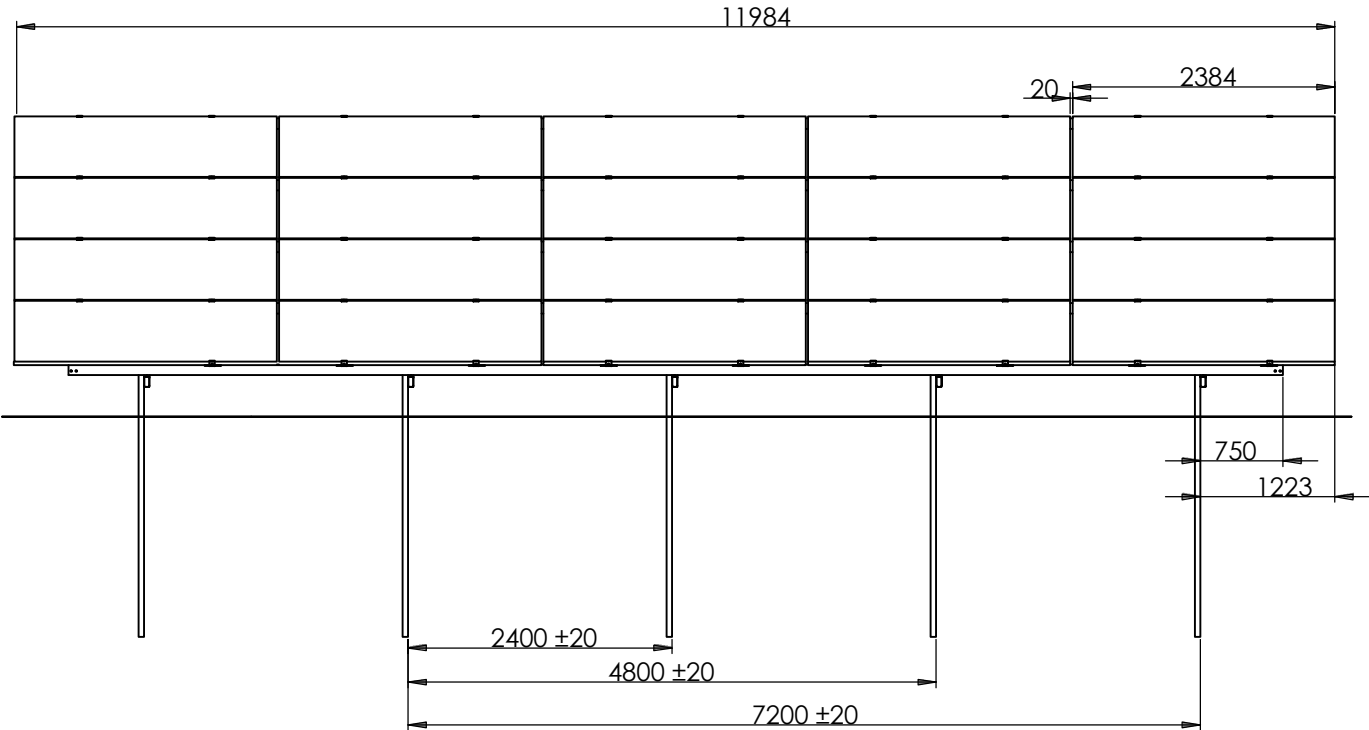

Vaizdas iš viršaus

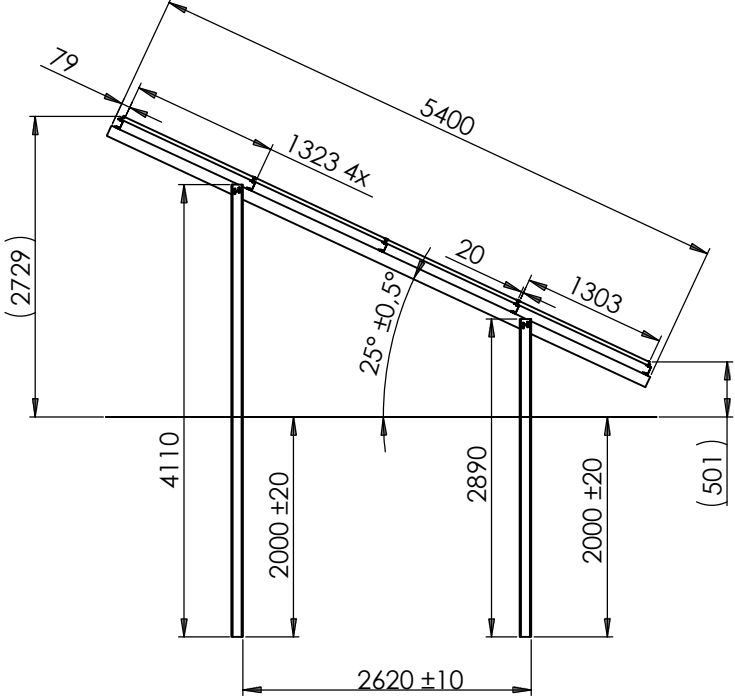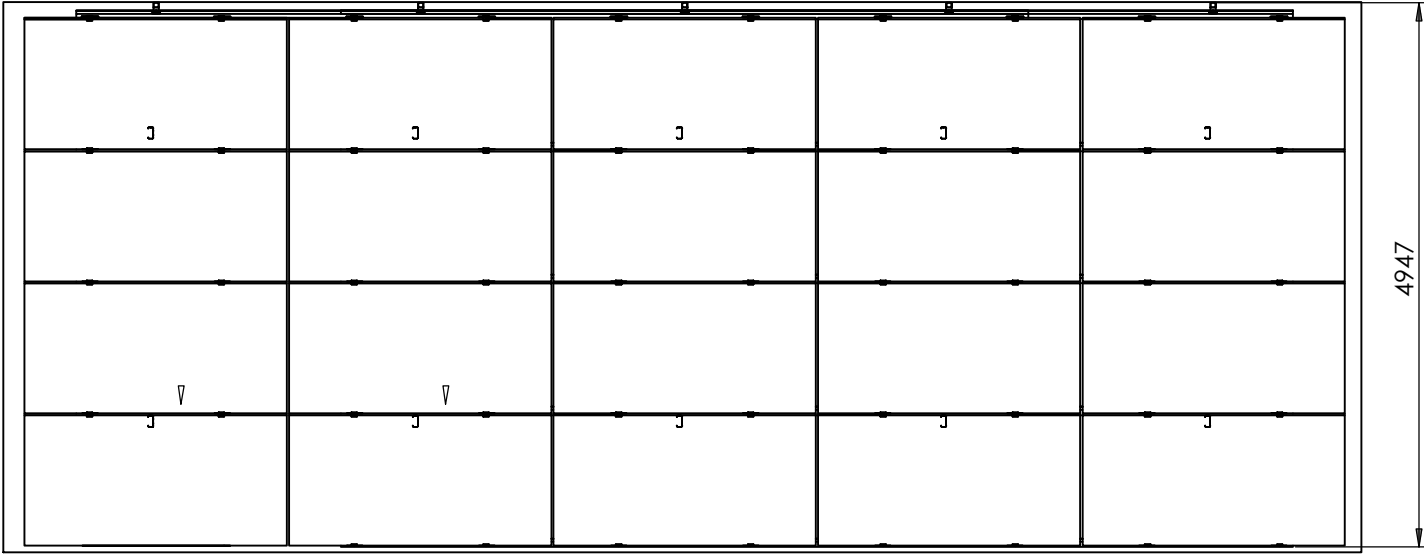



	ETAPAS	STATYTOJAS				ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
	TDP	UAB DIAGNOSTINĖS SISTEMOS				23-49-PP-BR-03		1	1